

INSTALLERINGSVEJLEDNING

TRÆPILLEOVN








©2019 CADEL srl | All rights reserved - Tutti i diritti riservati

RONDO³ - FLUTE

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	SYMBOLER I VEJLEDNINGEN	3
2	EMBALLAGE OG HÅNDTERING	3
2.1	EMBALLAGE	3
2.2	AFMONTERING AF OVNE FRA PALLEN	3
2.3	HÅNDTERING AF TRÆPILLEOVNE	4
3	AFTRÆKSKANAL	4
3.1	INDLEDNING.....	4
3.2	AFTRÆKSKANAL	4
3.3	TEKNISKE SPECIFIKATIONER	5
3.4	HØJDE-UNDERTRYK	6
3.5	VEDLIGEHOLDELSE	6
3.6	SKORSTENSPIBE.....	6
3.7	SKORSTENSKOMPONENTER	7
3.8	TILSLUTNING TIL AFTRÆKSKANALEN	7
3.9	EKSEMPLER PÅ KORREKT INSTALLATION	8
4	FORBRÆNDINGSLUFTINDTAG.....	10
4.1	UDVENDIGT LUFTINDTAG.....	10
4.2	FORBRÆNDINGSLUFTINDTAG TIL INSTALLATION AF FORSEGLET KAMMER	11
4.3	TILSLUTNING TIL FORBRÆNDINGSLUFT.....	12
5	INSTALLATION.....	12
5.1	INDLEDNING.....	12
5.2	MÅL.....	13
5.3	ALMEN INSTALLATION	15
5.4	AFMONTERING AF SIDER RONDO ³ /FLUTE	15
5.5	TILSLUTNING AF EKSTERN TERMOSTAT	16
5.6	EL-TILSLUTNING	16
5.7	INDSTILLING AF OVN OG MÅLING AF LUFTTRYK	17
6	EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE	18
6.1	INDLEDNING.....	18
6.2	VEDLIGEHOLDELSE SNEKKE	18
6.3	RENGØRING AF RØGKANAL.....	19
6.4	RENGØRING AF RØGKAMRE OG RØGKANALER	19
6.5	RENGØRING AF RØGSUGER	21
6.6	ÅRLIG RENGØRING AF RØG-RØRLEDNINGER	22
6.7	UDSKIFTNING AF PAKNINGER.....	22
7	HVIS DER OPSTÅR UREGELMÆSSIGHEDER	22
7.1	PROBLEMLØSNING.....	22
8	TEKNISKE DATA	25
8.1	UDSKIFTNING AF SIKRINGER	25
8.2	SPECIFIKATIONER.....	26

1 SYMBOLER I VEJLEDNINGEN

	BRUGER
	AUTORISERET TEKNIKER (må UDELUKKENDE forstås som enten træpilleovnfabrikanten eller en autoriseret tekniker fra et servicecenter, der er anerkendt af træpilleovnfabrikanten)
	SPECIALISERET SKORSTENSFEJER
	GIV AGT: LÆS BEMÆRKNINGEN OMHYGGELIGT
	GIV AGT: RISIKO FOR FARE ELLER UOPRETTELIG SKADE

- Ikonerne med de små mænd angiver, hvem emnet, som behandles i afsnittet, er rettet mod (bruger og/eller autoriseret tekniker og/eller skorstensfejer).
- Symbolerne GIV AGT angiver en vigtig bemærkning.

2 EMBALLAGE OG HÅNDTERING

2.1 EMBALLAGE

- Emballagen består af kasser i genanvendeligt pap efter RESY standard, genanvendelige indsatser i EPS skum og træpalle.
- Alle emballagematerialerne kan genbruges til lignende formål eller eventuelt bortskaffes som husholdningsaffald i overensstemmelse med gældende regler.
- Kontrollér, at apparatet er intakt, når emballagen er blevet taget af.

2.2 AFMONTERING AF OVNE FRA PALLEN

Gør som følger:




Fig. 1 - Borttagning af beslagene




Fig. 2 - Borttagning af skruerne (model Flute)

- Fjern beslagene der blokerer ovnens fødder (se **Fig. 1**). Fortsæt herefter med afmontering af ovnen fra pallen.

- For modellen **FLUTE**: Fjern skrueerne, placeret inde i soklen, der holder ovnen fast på pallen. (se **Fig. 2**).

2.3 HÅNDTERING AF TRÆPILLEOVNEN

Følgende retningslinjer for håndtering og transport af træpilleovnen skal overholdes fra købstidspunktet, til den når frem til det sted, hvor den skal anvendes, samt ved eventuelle fremtidige flytninger, både i tilfælde af at den er emballeret eller taget ud af emballagen:

- træpilleovnen skal håndteres med egnede midler under hensyntagen til gældende sikkerhedsstandarder;
- undlad at vende træpilleovnen på hovedet og/eller lægge den ned på siden, men hold den i lodret position eller som foreskrevet af fabrikanten;
- hvis træpilleovnen har dele i majolika, sten, glas eller andre særligt omtålelige materialer, skal den håndteres med stor forsigtighed.

3 AFTRÆKSKANAL



3.1 INDLEDNING

Dette kapitel Aftrækskanal er udarbejdet i samarbejde med Assocosma (Italiensk sammenslutning af brændeovnsfabrikanten) (www.assocosma.org) og stammer fra EU standarderne (DS/EN 15287 - DS/EN 13384 - DS/EN 1856 - DS/EN 1443) og UNI 10683:2012.

Det giver nogle retningslinjer om god og korrekt realisering af aftrækskanalen, men må på ingen måde betragtes som erstatning for de eksisterende regler, som fabrikanten/den kvalificerede installatør skal have kendskab til.

3.2 AFTRÆKSKANAL




Fig. 3 - Aftrækskanaler

TEGNFORKLARING Fig. 3

1	Aftrækskanal med isolerede rør i rustfrit stål
2	Aftrækskanal på eksisterende skorsten
3	Inspektionsprop
4	Inspektionslem
5	≥ 3,5 m

- Aftrækskanalen eller skorstenen er af stor betydning for problemfri drift af et opvarmningsapparat.

- Det er afgørende, at skorstenen er konstrueret korrekt og holdes i perfekt stand.
- Aftrækskanalen skal være enkelt (se **Fig. 3**) med isolerede rør i rustfrit stål (1) eller på eksisterende aftrækskanal (2).
- Begge løsninger skal have en inspektionsprop (3) og/eller -lem (4).

3.3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER




Fig. 4 - Skråtag

TEGNFORKLARING Fig. 4

1	Højde over tagryggen = 0,5 m
2	Taghældning $\geq 10^\circ$
3	90°
4	Afstand målt i 90° fra tagfladen = 1,3 m

- Aftrækskanalen skal være røgtæt.
- Den skal være lodret uden indsnævringer, være udført i materialer, der er tætte over for røg og kondens, varmeisolerede og egnede til at modstå normale mekaniske påvirkninger over tid.



Den skal være isoleret udvendigt for at undgå kondensdannelse og reducere afkølingen af røgen.

- Den skal være adskilt fra brændbare eller brandfarlige materialer med et luftmellemrum eller isoleringsmaterialer. Kontrollér afstanden fra skorstensfabrikanten.
- Skorstenens munding skal være i det samme lokale, som apparatet er installeret i, eller højest i et tilstødende lokale, og have et opsamlingskammer til faste stoffer og kondens, hvortil der er adgang gennem en tæt metalluge, under munden.
- Der må ikke installeres hjælpe-udsugningsanordninger hverken på skorstenen eller på skorstenspipec.
- Aftrækskanalens tværsnit kan være rundt (bedst) eller firkantet med siderne forbundet med en radius på mindst 20 mm.
- Tværsnittets mål skal være:
 - **minimum sektion Ø100 mm**
 - **maksimalt anbefalet sektion Ø180 mm**
- Lad en skorstensfejer kontrollere aftrækskanalens funktionsdygtighed og intubere aftrækskanalen med materialer, som overholder gældende standarder, hvis nødvendigt.
- Udledningen af forbrændingsprodukterne skal ske på taget.
- Aftrækskanalen skal være CE-mærket i henhold til standard DS/EN 1443. Nedenfor findes et eksempel på et skilt:



Fig. 5 - Eksempel på skilt

3.4 HØJDE-UNDERTRYK

Undertrykket (trækket) i en aftrækskanal afhænger også af dens højde. Sammenlign undertrykket med værdierne i **SPECIFIKATIONER** a pag. 26. Min. højde 3,5 meter.

3.5 VEDLIGEHOLDELSE

- Røgudledningskanalerne (røgkanal + aftrækskanal + skorstenspipe) skal altid renses, fejes og kontrolleres af en skorstensfejer i overensstemmelse med lokale bestemmelser, skorstensfabrikantens anvisninger og retningslinjerne fra Deres forsikringsselskab.
- Følg altid de mest restriktive bestemmelser i tvivlstilfælde.
- Få en skorstensfejer til at kontrollere og rense aftrækskanalen mindst en gang om året. Skorstensfejeren skal udstede en skriftlig erklæring om, at anlægget er sikkert.
- Manglende rensning påvirker sikkerheden.

3.6 SKORSTENSPIBE




Fig. 6 - Røghætte

Skorstenspiiben spiller en vigtig rolle for et velfungerende opvarmningsapparat:

- Vi anbefaler en skorstenspipe med røghætte, se **Fig. 6**.
- Arealet af hullerne til røgudledning skal være dobbelt så stort som aftrækskanalens areal og være udformet således, at røgudledningen også er sikret, når det blæser.
- Den skal forhindre, at der trænger regn, sne og eventuelle dyr ind.
- Afkasthøjden i atmosfæren skal være uden for tilbageløbsområdet forårsaget af tagkonstruktionen eller andre hindringer i nærhed (se **Fig. 4**).

3.7 SKORSTENSKOMPONENTER




Fig. 7 - Skorstenskomponenter

TEGNFORKLARING Fig. 7

1	Skorstenspipe
2	Udstrømningsvej
3	Røgrørledning
4	Termisk isolering
5	Ydervæg
6	Skorstenstilslutning
7	Røgkanal
8	Varmegenerator
9	Inspektionslem
10	"T"-stykke med inspektionsprop

3.8 TILSLUTNING TIL AFTRÆKSKANALEN

Træpilleovnen fungerer gennem et tvunget røgtræk ved hjælp af en blæser, det er obligatorisk at sikre sig, at rørledningerne er udført korrekt i henhold til standard DS/EN 1856-1, DS/EN 1856-2 og UNI/TS 11278 om valg af materialer, og at alt er udført af specialiseret personale eller virksomheder i henhold til UNI 10683:2012.

- Tilslutningen mellem apparatet og aftrækskanalen skal være kort for at fremme trækket og forhindre, at der dannes kondens i rørene.
- Røgkanalen skal være lig med eller større end udledningsmundingen (Ø 80 mm).
- Nogle ovnmodeller har udledning på siden og/eller bagpå. Sørg for, at den udledningsmunding, som ikke anvendes, lukkes med den medfølgende prop.

TYPE AF ANLÆG	RØR Ø80 mm	RØR Ø100 mm
Mindste lodrette længde	1,5 m	2 m
Maksimal længde (med 1 samling)	6,5 m	10 m
Maksimal længde (med 3 samlinger)	4,5 m	8 m
Maksimalt antal samlinger	3	3
Vandrette strækninger (mindste hældning 3%)	2 m	2 m
Installation ved over 1.200 meter over havets overflade	NEJ	Obligatorisk

- Brug et stålpladerør specifikt til brændeovnsbrug på Ø80 mm eller Ø100 mm, afhængigt af typen af anlæg, med silikonepakninger.
- Det er forbudt at bruge rør i fleksibelt metal, fibercement eller aluminium.
- Til retningsændringer er det obligatorisk altid at anvende en samling (med vinkel > 90°) med inspektionsprop, som muliggør nem regelmæssig rengøring af rørene.
- Det skal altid sikres, at inspektionspropperne lukkes hermetisk med deres pakning efter rengøringen.
- Det er forbudt at udlede forbrændingsprodukterne på en væg eller mod lukkede områder, selv under åben himmel.
- Røgkanalen skal være mindst 500 mm fra brændbare eller varmefølsomme byggematerialer.
- Det er forbudt at tilslutte flere træ-/træpilleovne (*) eller apparater af enhver anden type (udluftningshætter...) til samme trækkanal.

(*) Medmindre der er nationale undtagelser (f.eks. i Tyskland), der under passende forhold tillader en installation af mere end én enhed i samme pejs; under alle omstændigheder skal produktkravene/installationskravene, fastsat i de relevante forordninger/lovgivninger gældende i det pågældende land, nøje overholdes.

3.9 EKSEMPLER PÅ KORREKT INSTALLATION




Fig. 8 - Eksempel 1

TEGNFORKLARING Fig. 8

1	Isolering
2	Reduktion fra Ø100 til Ø80 mm
3	Inspektionsprop
4	Mindste sikkerhedsafstand = 0,5 m

- Installation af aftrækskanal Ø100/120 mm med hul til passage af forøget rør.




Fig. 9 - Eksempel 2

TEGNFORKLARING	Fig. 9
1	Isolering
2	Inspektionsprop
3	Skorstensinspektionslem
4	Mindste sikkerhedsafstand = 0,5 m
5	Hældning $\geq 3^\circ$
6	Vandret strækning ≤ 1 m

- Gammel aftrækskanal, intuberet mindst Ø100/120 mm med realisering af en ydre lem for at muliggøre rengøring af skorstenen.




Fig. 10 - Eksempel 3

TEGNFORKLARING	Fig. 10
1	Isolering
2	Inspektionsprop
3	Mindste sikkerhedsafstand = 0,5 m

- Udvendig aftrækskanal realiseret udelukkende med isolerede rør i rustfrit stål, dvs. med dobbelte vægge, mindst Ø100/120 mm: alt sammen godt fastgjort til muren. Med røghætte (se Fig. 6).
- Kanaliseringssystem med T-stykke, som muliggør nem rengøring uden at skulle afmontere rørene.



Det anbefales at kontrollere de sikkerhedsafstande, der skal overholdes, og typen af isoleringsmateriale med aftrækskanals-fabrikanten. Ovenstående regler gælder også for huller boret i væggen (DS/EN 13501 - DS/EN 13063 - DS/EN 1856 - DS/EN 1806 - DS/EN 15827).

4 FORBRÆNDINGSLUFTINDTAG

4.1 UDVENDIGT LUFTINDTAG




Fig. 11 - Direkte lufttilstrømning

TEGNFORKLARING Fig. 11

1	Lokale, der skal ventileres
2	Udvendt luftindtag

- Det er obligatorisk at sørge for recirkulering af udeluft for at få et godt indeklima.
- Lufttilstrømningen fra det fri til lokalet kan ske direkte gennem en åbning i lokalets ydervæg (se Fig. 11).
- Dette gælder ikke lokaler, der anvendes som soveværelser, garager eller lokaler, hvor der opbevares brændbare materialer.
- Luftindtaget skal have en samlet nettoareal på mindst 80 cm²: dette skal øges, hvis der er andre generatorer i lokalet (for eksempel: elektriske udluftsblæsere, emhætter, andre brændeovne osv.), som sætter rummet i undertryk.
- Det skal kontrolleres, at trykfaldet mellem rummet og ydersiden ikke overstiger 4,0 Pa, når alle apparaterne er tændt: øg luftindtaget, hvis nødvendigt (DS/EN 13384).
- Luftindtaget skal laves nær gulvet med et udvendigt gitter, som beskytter mod fugle, på en sådan måde at det ikke kan blokeres af nogle genstande.
- **Luftindtaget er ikke nødvendigt ved træpilleovne med lukkede forbrændingskamre.**

4.2 FORBRÆNDINGSLUFTINDTAG TIL INSTALLATION AF FORSEGLET KAMMER

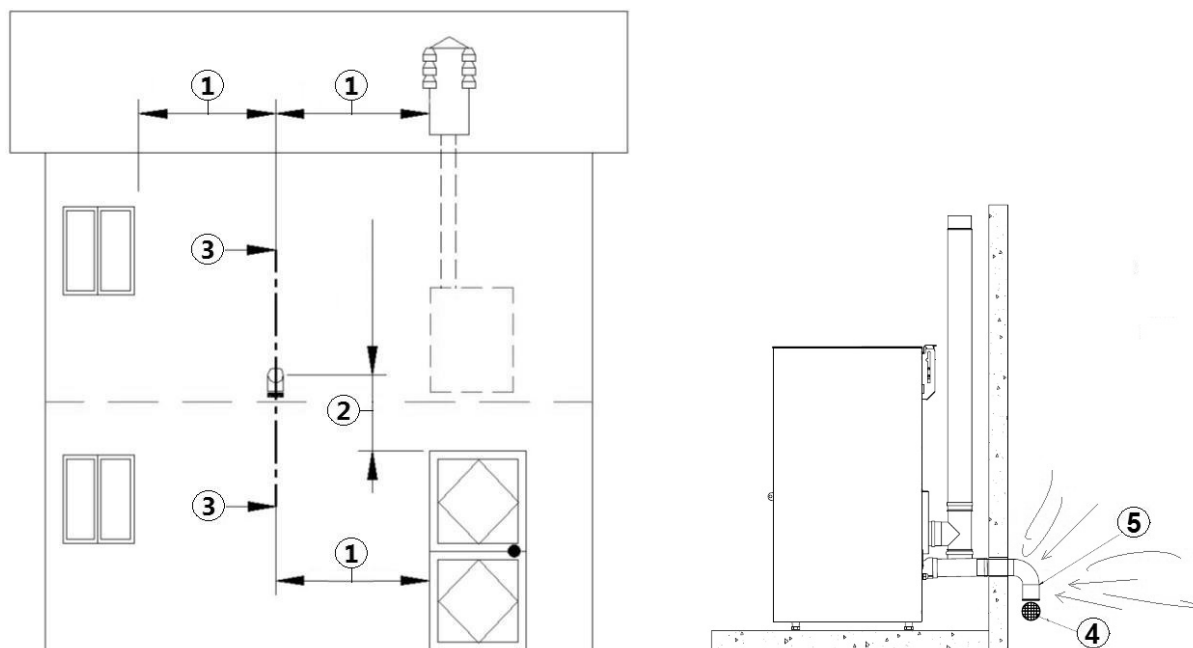


Fig. 12 - Luftindtag for installation af forseglet kammer

TEGNFORKLARING Fig. 12

1	$\geq 1,5$ mt
2	$\geq 0,3$ mt
3-3	Plansnit
4	Skjold gitter
5	Nedadvent kurve indløb

Tjek hvis den købte ovn har et forseglet kammer. Hvis ovnen er udstyret med et forseglet kammer, og du også ønsker installationen med et forseglet kammer, venligst følg instruktionerne her:

- Det er nødvendigt at hente luften til forbrændingen udefra.
- Brug et rør med minimum $\varnothing 60$ mm og maksimum 2 meter i længden; se bagsiden af ovnen for tilslutning.
- Den franske standard tillader installation i skorsten med dobbelt væg (koncentrisk system), forbrændingsluften hentes fra hullet.
- Under installationen er det vigtigt at kontrollere minimumsafstanden der kræves for forbrændingsluftindtaget, som for eksempel til en åben dør eller et vindue der forårsager en hvirvelstrøm, der kunne fjerne den nødvendige luft til ovnen (se nedenstående).
- På ydervæggen er det nødvendigt at installere en kurve ved 90° for at beskytte forbrændingsluftindtaget fra vindpåvirkninger: drej kurvens indløb nedad, se **Fig. 12**.
- Udstyr kurven med et eksternt gitter mod fugle, på en sådan måde at det ikke kan blokeres af noget.



Undersøg med de lokale myndigheder, om der findes et regulativ vedrørende brændbare luftindtag: hvis disse findes, skal de overholdes.



I nogle lande og/eller regioner er installation med forseglet kammer obligatorisk: i tilfælde af tvivl skal du følge de mest restriktive regler.

4.3 TILSLUTNING TIL FORBRÆNDINGSLUFT




Fig. 13 - Borttagning af propper



Fig. 14 - Tilslutning af rør

- Fjern proppen bag på: Klip de tynde samlinger på inspektionslugen over (se **Fig. 13**).
- Tilslut røret til forbrændingsluften (se **Fig. 14**).

5 INSTALLATION

5.1 INDLEDNING

- Monteringsstedet skal vælges på baggrund af omgivelserne, udledningen og aftrækskanalen.
- Kontrollér hos de lokale myndigheder, om der er nogle restriktive regler vedrørende forbrændingsluftindtaget, luftindtaget til rummet, røgudledningsanlægget, inklusiv aftrækskanalen og skorstenspipen.
- Kontrollér, at der er et forbrændingsluftindtag.
- Kontrollér, om der er andre brændeovne eller udstyr, som sætter rummet i undertryk.
- Kontrollér, at der ikke er CO i rummet, når træpilleovnen er tændt.
- Kontrollér, at skorstenen har tilstrækkeligt træk.
- Kontrollér, at udledningen af røgen sker på sikker vis (eventuelle røglækager eller afstande til brændbare materialer osv.).
- Installationen af apparatet skal sikre let adgang til rengøring af apparatet, røgudledningsrørene og aftrækskanalen.
- Installationen af apparatet skal sikre let adgang til el-stikket (se **EL-TILSLUTNING a pag. 16**).
- Udeluftindtaget skal dimensioneres passende, hvis der skal installeres flere apparater (se **SPECIFIKATIONER a pag. 26**).

5.2 MÅL




Fig. 15 - Generelle mål: Rondø³

TEGNFORKLARING	Fig. 15
1	86,6 cm
2	46,5 cm
3	45 cm
4	19,6 cm
5	24,2 cm
6	4,4 cm
7	27,8 cm
8	45°
9	Røgudledning diam. 8 cm
10	Forbrændingsluftindtag diam. 6 cm




Fig. 16 - Generelle mål: Flute

TEGNFORKLARING Fig. 16

1	92,5 cm
2	47,3 cm
3	47,3 cm
4	19,5 cm
5	32,5 cm
6	4,4 cm
7	36 cm
8	45°
9	Røgudledning diam. 8 cm
10	Forbrændingsluftindtag diam. 6 cm

5.3 ALMEN INSTALLATION




Fig. 17 - Almen installation

TEGNFORKLARING Fig. 17

1	Træpilleovn
2	Mindste afstand til siden = 200 mm
3	Mindste afstand bagtil = 200 mm
4	Mindste afstand fortil = 1000 mm

Det er obligatorisk at installere træpilleovnen et stykke fra mure og/eller møbler med et luftrum på mindst 200 mm til siderne, 200 mm bagpå, for at muliggøre effektiv afkøling af apparatet og en god varmfordeling i rummet (se Fig. 17).

Kontrollér sikkerhedsafstandene, hvis væggene er i brændbare materialer (se Fig. 17).

Kontrollér, at væggenes temperatur aldrig overstiger 80°C ved den maksimale effekt. Sørg for at installere en brandsikker plade på de pågældende vægge, hvis nødvendigt.

I nogle lande betragtes også bærende murstensmure som brændbare.

5.4 AFMONTERING AF SIDER RONDO³/FLUTE

Panelerne afmonteres på følgende måde:



Fig. 18 - Løsn skruerne



Fig. 19 - Fjern topstykket



Fig. 20 - Fjern skærmen

- Løsn de 4 skruer (se Fig. 18) og fjern låget (se Fig. 19).
- Løsn skruen og fjern skærmen bagpå, ved at skubbe den opad (se Fig. 20).



Fig. 21 - Fjern skruerne



Fig. 22 - Drej røgudtaget



Fig. 23 - Fjern panelerne

- Løsn skruerne der blokerer panelet bag på ovnen (se **Fig. 21**).
- Drej røgudtaget (se **Fig. 22**).
- Fjern panelerne (se **Fig. 23**).
- For montage udføres handlingerne i modsat rækkefølge.

5.5 TILSLUTNING AF EKSTERN TERMOSTAT

Træpilleovnen fungerer allerede med en termostadføler, som sidder inde i den. Hvis det ønskes, kan træpilleovnen tilsluttes en ekstern rumtermostat. Dette skal gøres af en autoriseret tekniker.

Slut kablerne fra den udvendige termostat til klemmen "Term opt" på skema, der sidder på pilleovnen. Aktivér den udvendige termostat (fabriksindstilling OFF) på følgende måde:

- Tryk på tasten "menu".
- Søg med pilene, indtil du finder "Indstillinger".
- Vælg ved at trykke på "menu".
- Søg igen med pilene, indtil du finder "Ekstern. Termostat".
- Vælg ved at trykke på "menu".
- Tryk på tasterne - +.
- Vælg "On" for at aktivere den udvendige termostat.
- Tryk på tasten "menu" for at bekræfte.

5.6 EL-TILSLUTNING



Vigtigt: apparatet skal installeres af en autoriseret tekniker!

- El-tilslutningen sker gennem kablet med stik i en stikkontakt, der er egnet til at modstå belastningen og den specifikke spænding for hver enkelt model, som angivet i tabellen med tekniske data (se **SPECIFIKATIONER a pag. 26**).
- Det skal være nemt at komme til stikket, når apparatet er installeret.
- Det skal sikres, at el-nettet har en effektiv jordforbindelse: Hvis det ikke har det, eller hvis den ikke virker, skal man sørge for at realisere én i overensstemmelse med loven.
- Tilslut først el-kablet på bagsiden af træpilleovnen (se **Fig. 24**) og derefter til en stikkontakt på væggen.




Fig. 24 - Stikkontakt med hovedafbryder

- Hovedafbryderen O/I (se **Fig. 24**) må kun slås til for at tænde træpilleovnen, i modsat fald anbefales det at holde den slukket.
- Undlad at bruge forlængerledning.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af en autoriseret tekniker.
- Når træpilleovnen ikke anvendes i længere perioder, anbefales det at tage stikket ud af stikkontakten på væggen.

5.7 INDSTILLING AF OVN OG MÅLING AF LUFTTRYK

Denne ovn er udstyret med et prøveudtagningspunkt placeret på tanken, så det er muligt at måle trykket i forbrændingskammeret og kontrollere at det virker korrekt.

For at udføre denne operation fortsæt som følger:

- Fjern inspektionslugen "C" placeret bag på ovnen (se **Fig. 25**).
- Skru møtrikken "D" løs i bunden af tanken ved siden af trykmåleren.
- Tilslut med en slange en digital trykmåler for at aflæse lufttrykket (se **Fig. 26**).
- Påfyld doseringssneglen med den dertil beregnede funktion
- Tænd for ovnen og indstil "Flamme" til effekten 1 (optændingen af denne ovn varer fra 8 til 10 minutter, for at garantere et minimum træk).
- Sammenlign de aflæste værdier med dem der er angivet i tabellen.
- Skift effekt hver 10. minut og vent til ovnen stabiliseres.
- Gå ind under brugermenuen og udfør de ændringer der er nødvendige.




Fig. 25 - Borttagning af luge




Fig. 26 - Tilslutning af digital trykmåler

DATA	P1	P2	P3	P4	P5
Tryk - temperatur ovn 6,5 kW	27 Pa - 108°C	39 Pa - 125°C	49 Pa - 147°C	57 Pa - 163°C	65 Pa - 190°C

NB: for at opnå en god forbrænding skal værdierne for lufttrykket skal være mellem ± 5 Pa og temperaturværdierne mellem $\pm 10^\circ\text{C}$.

6 EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE

6.1 INDLEDNING

Udfør regelmæssigt en almen rengøring, som beskrevet i afsnittene nedenfor, for at sikre træpilleovnen lang levetid.

- Røgudledningskanalerne (røgkanal + aftrækskanal + skorstenspipe) skal altid renses, fejes og kontrolleres af en autoriseret fagmand i overensstemmelse med lokale bestemmelser, fabrikantens anvisninger og retningslinjerne fra Deres forsikringsselskab.
- Mindst en gang om året er det desuden nødvendigt at rengøre forbrændingskammeret, kontrollere pakningerne, rengøre motorer og blæsere og kontrollere de elektriske dele.



Alle disse operationer skal planlægges på forhånd med det autoriserede servicecenter

- Efter en længere periode uden brug skal det kontrolleres, at der ikke er hindringer i røgudledningsrøret, før træpilleovnen tændes.
- Hvis træpilleovnen bruges kontinuerligt og intenst, skal hele anlægget (inklusiv skorsten) rengøres og kontrolleres hyppigere.
- Anmod om originale reservedele hos en autoriseret forhandler ved eventuelle udskiftninger af beskadigede dele.

6.2 VEDLIGEHOLDELSE SNEKKE

For vedligeholdelsen af snekken, fortsæt som følger




Fig. 27 - Fjernelse af skruer




Fig. 28 - Fjern skærmen




Fig. 29 - Fjern reduktionsmotoren

- Tag adgang fra tanken og løs de 4 skruer på skærmen på snekken (se **Fig. 27**).
- Fjern skærmen (se **Fig. 28**).
- Fjern reduktionsmotoren ved at løsne skruen der blokerer den (se **Fig. 29**).




Fig. 30 - Udtagning af spiralen



Fig. 31 - Fjernelse af leje

- Fjern spiralen (se **Fig. 30**).
- Hvis den er slidt, skal lejen udskiftes (se **Fig. 31**).
- For montage udføres handlingerne i modsat rækkefølge.

6.3 RENGØRING AF RØGKANAL

Ved hver slutning af sæsonen (eller hver 1500 arbejdstimer) skal der udføres rengøring af udledningssystemet.



Fig. 32 - Rengøring af røgkanal

- Fjern inspektionsproppen på T-stykket (se **Fig. 32**).
- Sug asken, som har ophobet sig inden i, op.
- Gentag operationen i omvendt rækkefølge efter rengøringen og kontrollér, at pakningen er hel og velfungerende, udskift den hvis nødvendigt.



Det er vigtigt at lukke proppen til hermetisk, da skadelig røg ellers trænger ud i rummet.

6.4 RENGØRING AF RØGKAMRE OG RØGKANALER

Hver sæson (eller hver 1500 timers drift) skal der udføres rengøring af røgkammeret og røggaskanalen.

MODEL RONDO³:

- Åben lugen, rummet der skal rengøres findes under ildstedet.

MODEL FLUTE:

- Åben lugen og afmontering af den nedre kappe (se **Fig. 33**).



Fig. 33 - Afmontering af den nedre kappe

- Fjern pladen under lugen (se **Fig. 34**), ved at løsne de to skruer M6x16 (se **Fig. 35**).
- Tag askeskuffen ud og rens den for aske (se **Fig. 36**).



Fig. 34 - Fjernelse af skruer



Fig. 35 - Skruer M6x16




Fig. 36 - Udtagning af askeskuffe

- Fjern blokeringsskruerne på røglederpladen (se **Fig. 37**).
- Fjern røglederpladen (se **Fig. 38**).



Fig. 37 - Fjernelse af skruer




Fig. 38 - Fjernelse af røglederplade

- Rengør rummet for askeopsamling med en støvsuger (se **Fig. 39**).
- Rengør røgventilatoren for aske med en støvsuger (se **Fig. 40**).



Fig. 39 - Rengør for aske med støvsuger




Fig. 40 - Rengør for aske med støvsuger

- Før børsten ind i røret til venstre og højre helt til toppen (se **Fig. 41**).
- Børsten set inde fra ovnen (se **Fig. 42**).




Fig. 41 - Rengøring med 1



Fig. 42 - Rengøring med 2

- Rengøring med børste (se **Fig. 43** og **Fig. 44**).
- Monter det hele igen.



Fig. 43 - Rengøring med 3



Fig. 44 - Rengøring med 4



Hvor ofte man rengør røgudluftningssystemet afhænger af ovnens brug og monteringsstype. Det anbefales at rådføre med et autoriseret serviceværksted for vedligeholdelsen og rengøringen ved afslutning af sæsonen, da de, udover at foretage de ovenstående procedurer, også foretager en overordnet kontrol af komponenterne.

6.5 RENGØRING AF RØGSUGER

Røgsugeren skal rengøres for aske eller støv, som forårsager ubalance på vingerne og højere støjniveau, en gang om året.




Fig. 45 - Rengøring af røgsuger: trin 1



Fig. 46 - Trin 2

- Fjern ovnens sider i forhold til modellen.
- Følg fremgangsmåden, som angivet i **Fig. 45** og **Fig. 46**.

6.6 ÅRLIG RENGØRING AF RØG-RØRLEDNINGER



Renses årligt for sod ved hjælp af børster.

Rengøringen skal udføres af en specialiseret skorstensfejer, som vil rense røgkanalen, aftrækskanalen og skorstenspipen og desuden kontrollere, at de fungerer, samt udstede en skriftlig erklæring om, at anlægget er sikkert. Dette skal gøres mindst en gang om året.

6.7 UDSKIFTNING AF PAKNINGER

Hvis pakningerne på låge, døren til magasinet eller røgkammeret forringes, skal de udskiftes af en autoriseret tekniker for at sikre en velfungerende ovn.



Brug udelukkende originale reservedele.

7 HVIS DER OPSTÅR UREGELMÆSSIGHEDER

7.1 PROBLEMLØSNING



























Før enhver afprøvning og/eller indgreb har den autoriserede tekniker pligt til at kontrollere, at printkortets parametre svarer til hans referencetabel.




Ring ALTID til en autoriseret tekniker for at forhindre uoprettelige skader, hvis der opstår tvivl om anvendelsen af træpilleovnen!

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING	INDGREB
Betjeningsdisplayet tænder ikke	Der er ikke sluttet strøm til træpilleovnen	Kontrollér, at stikket er sluttet til strømnettet.	
	Sikringerne i stikkontakten er sprunget	Udskift sikringerne i stikkontakten (3,15 A - 250 V).	
	Betjeningsdisplayet er defekt	Udskift betjeningsdisplayet.	
	Fladkabel defekt	Udskift fladkablet.	
	Printkort defekt	Udskift printkortet.	

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING	INDGREB
Træpillerne når ikke frem til forbrændingskammeret	Magasinet er tomt	Fyld magasinet.	
	Låge til ovn eller træpiller åben	Luk ovnens og træpillernes låger og kontrollér, at der ikke findes små stykker af træpillerne ud for pakningen.	
	Tilstoppet ovn	Rengør røgkammeret	
	Sneglen er blokeret af fremmedlegeme (såsom søm)	Rens sneglen.	
	Sneglens gearmotor er beskadiget	Udskift gearmotoren	
	Kontrollér, at der ikke er en "AKTIV ALARM" på displayet	Efterse træpilleovnen.	
Ilden slukker, og træpilleovnen stopper	Magasinet er tomt	Fyld magasinet.	
	Sneglen er blokeret af fremmedlegeme (såsom søm)	Rens sneglen.	
	Dårlige træpiller	Prøv med andre typer af træpiller.	
	Træpillepåfyldningsværdi for lav "Trin 1"	Justér træpillepåfyldningen.	
	Kontrollér, at der ikke er en "AKTIV ALARM" på displayet	Efterse træpilleovnen.	

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING	INDGREB
Flammen er svag og orange, træpillerne brænder ikke korrekt, og ruden bliver sort	Utilstrækkelig forbrændingsluft	Kontrollér følgende punkter: eventuelle blokeringer for forbrændingsluftindtaget på bagsiden eller under træpilleovnen; huller i fyrfadsristen blokerede og/eller for meget aske i fyrfadsrummet. Få røgsugerens vinger og sneglen renset.	
	Udledning blokeret	Aftrækskanalen er helt eller delvist blokeret. Tilkald en skorstensfejer, som sørger for at kontrollere træpilleovnens udledningssystem helt op til skorstenspipen. Sørg for at få den renset straks.	
	Træpilleovn er tilstoppet	Rengør træpilleovnen indvendigt.	
	Røgsugeren er itu	Træpillerne kan også brænde ved hjælp af aftrækskanalens undertryk uden hjælp fra røgsugeren. Få røgsugeren udskiftet straks. Det kan være helbredsskadeligt at bruge træpilleovnen uden røgsugeren.	
Varmevekslerblæseren fortsætter med at køre, selvom træpilleovnen er kølet af	Røgtemperatursonde defekt	Udskift røgtemperatursonden.	
	Printkort defekt	Udskift printkortet.	
Der er aske omkring træpilleovnen	Dørens pakninger er defekte eller beskadigede	Udskift pakningerne	
	Røgkanalrørene er utætte	Kontakt en specialiseret skorstensfejer, som straks vil sørge for at forsegle samlingerne med høj temperatur silikone og/eller udskifte rørene med rør, der overholder de gældende standarder. Utæt røgkanalisering kan være helbredsskadelig.	
Ovnen fungerer ved maks. effekt, men opvarmer ikke	Rumtemperaturen er nået	Ovnen fungerer ved minimum. Hæv den ønskede rumtemperatur.	
Træpilleovn i drift og på display "Overtemperatur Rog"	Grænsetemperaturen for røgudledning er nået	Træpilleovnen slår over på minimum. INGEN PROBLEMER!	
Røgkanalen på ovnen danner kondens	Røgtemperatur lav	Kontroller at skorstenen ikke er tilstoppet	
		Forøg effekten for ovnen til et minimum (nedfald af træpiller og omdrejninger ventilation)	
		Monter kondensopsamlingsbæger	

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING	INDGREB
Varmeovn i drift og displayet viser "SERVICE"	Signalerer den rutinemæssige vedligeholdelse (afbryder ikke driften)	Når denne blinkende skrift vises ved tændingen, betyder det at de indstillede timer før vedligeholdelsen er udløbet. Ret henvendelse til assistancecenteret.	

8 TEKNISKE DATA

8.1 UDSKIFTNING AF SIKRINGER

Sikringerne i stikkontakten bag træpilleovne udskiftes ved at lirke det lille dæksel med en flad skruetrækker (se **Fig. 47**) og tage sikringerne, der skal skiftes, ud.




Fig. 47 - Dæksel med sikringerne, der skal fjernes

8.2 SPECIFIKATIONER

BESKRIVELSE	RONDO ³	FLUTE
BREDDE	46,5 cm	47,3 cm
DYBDE	45 cm	47,3 cm
HØJDE	86,6 cm	92,5 cm
VÆGT	69 kg	70 kg
INDFØRT TERMISK EFFEKT (Min/Max)	2,6 - 7,4 kW	2,6 - 7,4 kW
PÅLYDENDE TERMISK EFFEKT (Min/Max)	2,4 - 6,5 kW	2,4 - 6,5 kW
EFFEKTIVITET (Min/Max)	94,5 - 91 %	94,5 - 91 %
RØGTEMPERATUR (Min/Max)	83 - 179 °C	83 - 179 °C
MAKSIMAL LASTEKAPACITET FOR RØG (Min/Max)	2 - 3,5 g/s	2 - 3,5 g/s
CO UDSLIP (13% O ₂) (Min/Max)	0,008 - 0,009 %	0,008 - 0,009 %
OGC UDSLIP (13% O ₂) (Min/Max)	5,0 - 1,0 mg/Nm ³	5,0 - 1,0 mg/Nm ³
NO _x UDSLIP (13% O ₂) (Min/Max)	127 - 114 mg/Nm ³	127 - 114 mg/Nm ³
MIDDEL CO INDHOLD VED 13% O ₂ (Min/Max)	105 - 71 mg/Nm ³	105 - 71 mg/Nm ³
MIDDEL STØVINDHOLD VED 13% O ₂ (Min/Max)	39 - 13 mg/Nm ³	39 - 13 mg/Nm ³
SKORSTENSTRÆK (Min/Max)	10 - 12 Pa	10 - 12 Pa
PÅ FÆLLES SKORSTENSRØR	NEJ	NEJ
DIAMETER FOR UDTAG TIL RØGEN	Ø80 mm	Ø80 mm
BRÆNDSEL	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm
TRÆPILLERNES BRÆNDVÆRDI	5 kWh/kg	5 kWh/kg
TRÆPILLERNES FUGTIGHED	≤ 10%	≤ 10%
VARME VOLUME 18/20° C KOEFF. 0,045 kW (Min/Max)	58 - 156 m ³	58 - 156 m ³
FORBRUG PR. TIME (Min/Max)	0,5 - 1,5 kg/h	0,5 - 1,5 kg/h
BEHOLDERVOLUMEN	12 kg	12 kg
DRIFTSTID VED KONTINUERLIG DRIFT (Min/Max)	24 - 8 h	24 - 8 h
STRØMSTYRKE	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
STRØMFORBRUG (Max)	320 W	320 W
GLØDESTANG FORBRUG	300 W	300 W
MINIMUM UDVENDIG LUFTINDTAG	80 cm ²	80 cm ²
OVN MED FORSEGLET KAMMER	JA	JA
UDVENDIG LUFTINDTAG TIL FORSEGLET KAMMER	60 mm	60 mm
AFSTAND FRA BRÆNDBART MATERIALE (bagside/side/bund)	200 / 300 / 0 mm	200 / 300 / 0 mm
AFSTAND FRA BRÆNDBART MATERIALE (forside/jorden)	- / 1000 mm	- / 1000 mm

NOTE

[illegible]



89019027B

Rev. 00 - 2019

CADEL srl
31025 S. Lucia di Piave - TV
Via Foresto sud, 7 - Italy
Tel. +39.0438.738669
Fax +39.0438.73343

www.cadelsrl.com
www.free-point.it